


1. 招标项目：格力嵌入式空调
2. 招标内容及数量：按附件图纸平方面积核算（温度要求：夏季24度—26度，冬季16度—18度）
3. 开标时间：2008年3月12日14:00
4. 开标地点：贺联电子（昆山）有限公司 第三会议室.
5. 投标单位资格：
具有独立法人资格的企业或组织
具有代理授权销售许可证和服务相关证明的企业或组织
承认并履行招标文件的各项规定
6. 投标注意事项：
配置要求：均原厂商机器配置
联系地址：贺联电子（昆山）有限公司 采购部
联系人/电话:王' S 0512--57630887
参加投的一切费用自理，投标价格为含运输与税在内的所有费用
7. 投标文件：
营业执照副本、代理授权销售许可证
其它代表或说明投标资格的文件
8. 押金：
投标单位须在开标现场交纳投标保证金支票人民币5000元，未中标者当场退还投标保证金。
中标单位的保证金将转为品质保证金，在完全履行完合同后退还。
9. 本公告相关守则依贺联集团招标方法之规定进行

核准文号：

页次：

贺联集团总管理必供应连管理部

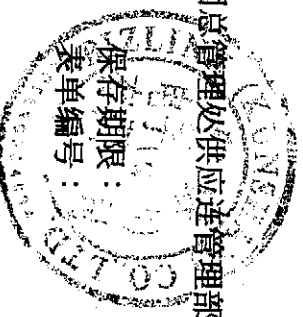

昆山贸联询价单

公司名称：
公司地址：
开户银行：
帐 号：

报价日期：
报价有效期限：
Email：

项目： 贸联电子活动室空调


序号	品名	规格	型号	单位	数量	单价(元)	金额(元)	备注
1	5匹嵌入式空调			套	17			
2	铜管			米	340			
3	保温			米	340			
4	内外空调连接线			米	340			
5	水管			米	230			
6	吊空调丝钢			米	138			
7	其它辅材			项	1			
8	墙洞石膏板修复			项	1			
9	浇筑混凝土基座			项	1			
合 计 金 额								

备： 请注明付款方式及保修期限

联系人： 王小姐 刘先生
电 话： 0512-57630887
电 话： 0512-57630827
传 真： 0512-57630858

活动室空调设备平面布置图


图名	活动室空调设备平面布置图
设计单位	北京电子城工程局空调系统
设计日期	2000.01.20
设计人	张明
审核人	李强
比例	1:100
备注	

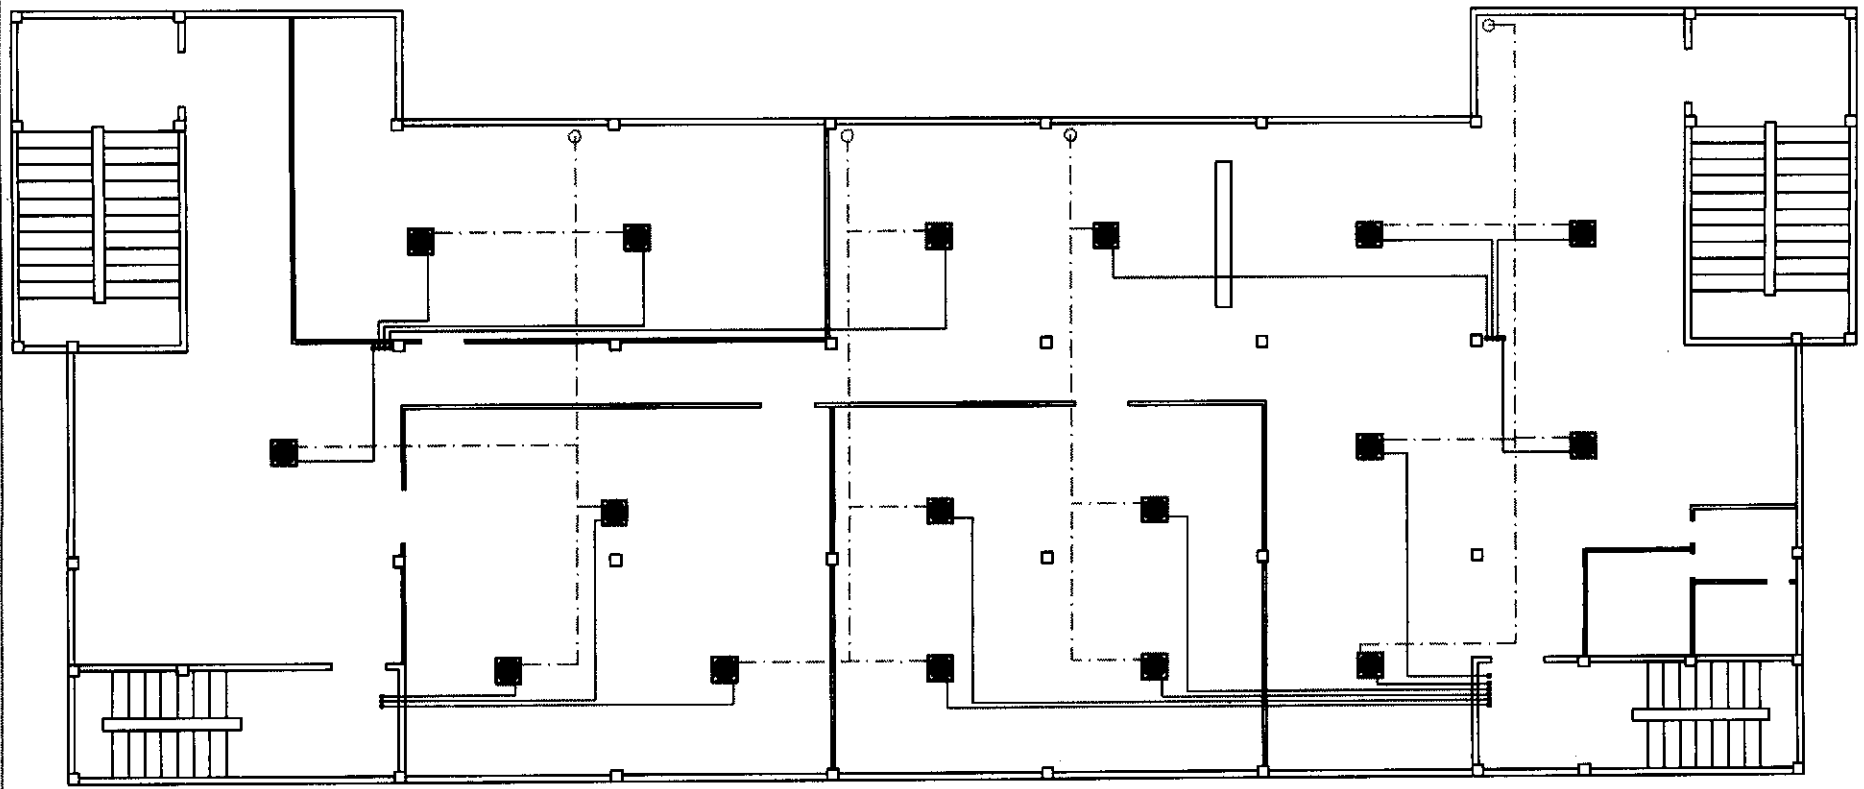

比例	1:100
日期	2000.01.20
设计人	张明
审核人	李强
图号	

活动室空调设备外机布置图

工程名称	活动室
工程地点	活动室
设计日期	2011-11-11
设计人	张强
审核人	张强
设计单位	张强
备注	空调系统外机的布置

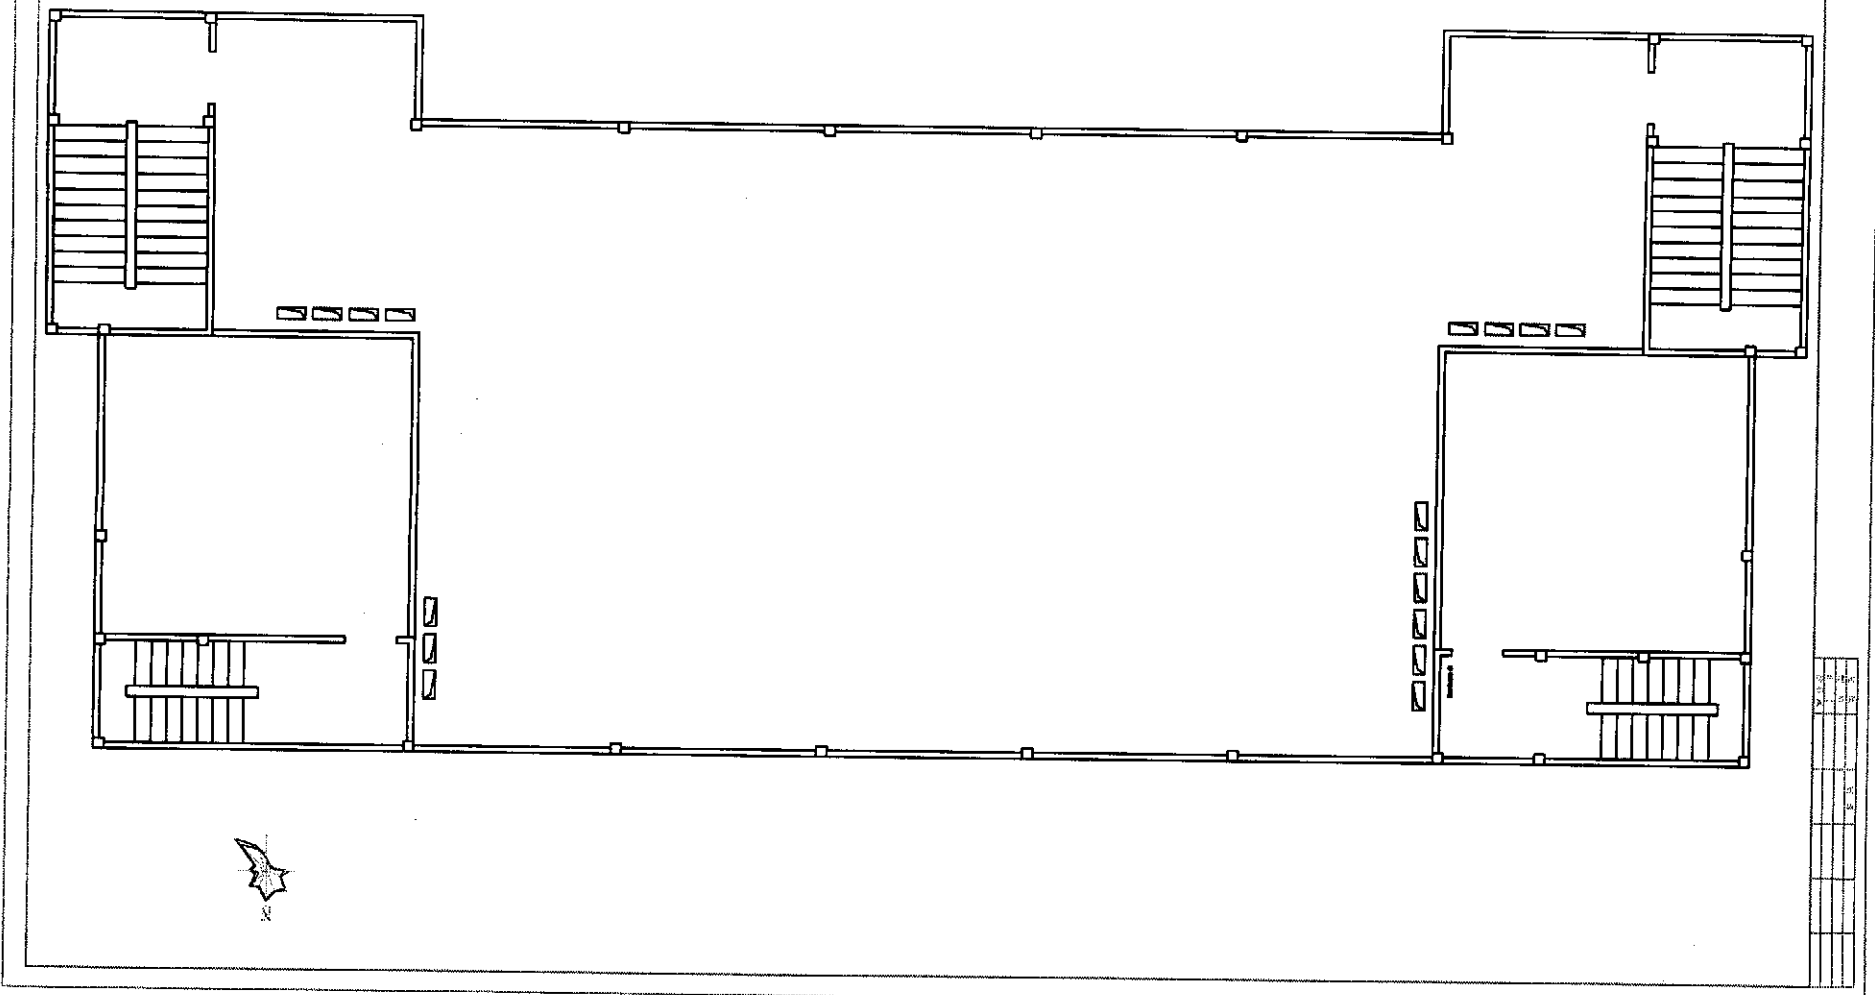

比例	1:100
日期	2011-11-11
设计人	张强
审核人	张强
设计单位	张强